


**3/N/PE AC 50Hz 400/230V, TN-C-S
1/N/PE AC 50Hz 230V, TN-S
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM
PRI PORUČHE:
OCHRANA samočinným odpojením napájania v sieťach TN
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3
KATEGÓRIA PROSTREDIA: VI**

- LEGENDA:**
- ROZVODNÝ ROZVOD VEREJNEHO OSVETLENIA PONECHÁ SA
 - PROJEKTOVANÉ OSVETLENIE NA OSVETLOVACÍCH ŽIAROVKOVANÝCH STOŽIAROKCH
 - VÝŠKY 6m, BEZ VÝLOŽNÍKA, SO SVETLOM LED TYP AKO PHILIPS
 - S KÁBELOVÝM ROZVODOM AVKY-J 4x25mm².

ULOŽENIE KÁBLA

VOĽNÝ TERÉN

POD CESTOU

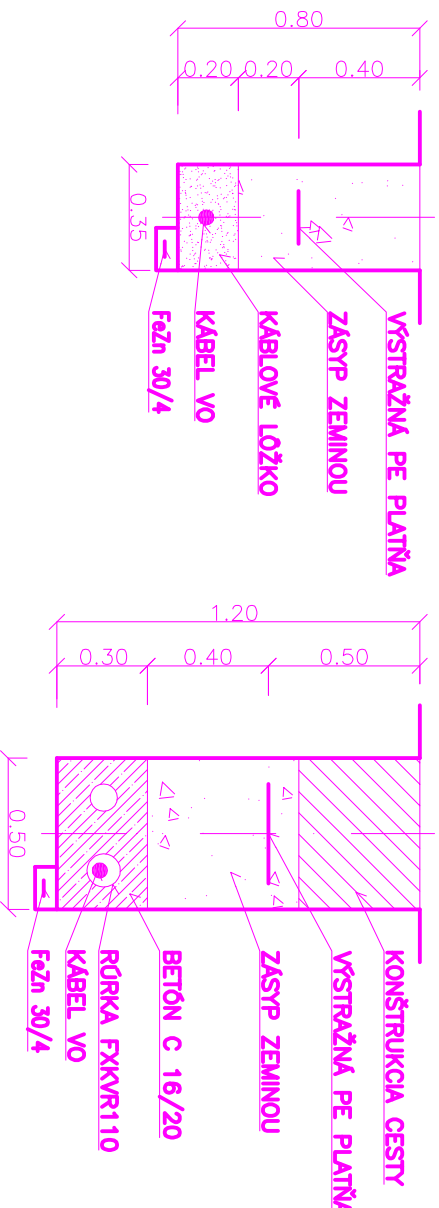

AUTOR	Ing. Stanislav Majtner	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Martin Lopušniak, Ph.D.	VYPRACOVÁVAL	Ing. Stanislav Majtner	
MIESTO:	Medzilaborce	OKRES:	Medzilaborce	FORMÁT	2x44	
INVESTOR:	Medzilaborce	Č. ZÁKAZKY		DÁTUM	9/2017	
NÁZOV:	VÝSTAVBA BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU V MESTE MEDZILABORCE 9x12.B.J.					
OBJEKT:	SO13 VEREJNÉ OSVETLENIE					
OBSAH:	SITUÁCIA				MIERKA	1:500
					VÝKRES	2